



TELESKOPISK BRANDPOST FÖR INSTALLATION UNDER MARK, PN16

19/02-005

Brandpost med fot. Utloppskopplingar beställs separat

Brandpost för nedgrävning och utloppskoppling typ A (gängad)/, B (bajonett) eller C (billman), konstruerad enligt DIN/EN.

Produktbeskrivning:

Brandpost med fot.

Standard

- Standard flänsborring enligt EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16

Test/Godkännande:

- Hydrauliskt testad enligt EN 1074-1 / EN 12266

Egenskaper:

- Brandpost baserad på en mjuktätande slussventil enligt EN1074-1 och 2 / EN 1171
- Hus och överdel av segjärn GJS-500-7 (GGG-50). Slussventil av segjärn med fullt vulkaniserat EPDM gummi och fast spindelmutter av mässing. Spindel av rostfritt stål min 13% Cr med rullade gängor och stoppring.
- Spindeltätning med fyra O-ringar i ett lager av nylon, en EPDM manschett och avstrykarring av NBR gummi.
- Utblåsningssäker packning av EPDM mellan hus och överdel.
- Bultarna till överdelen är förseglade med smältlim.
- Epoxybehandlad enligt DIN 30677-2 och GSK riktlinjer invändigt och utvändigt.
- Manövreras med standard garnityr. Fotknärör med automatisk dränering.



Tillbehör:

Trumma, betäckning, teleskop och utloppskopplingar.



Expect... **AVR**

Brandpost med fot. Utloppskopplingar beställs separat

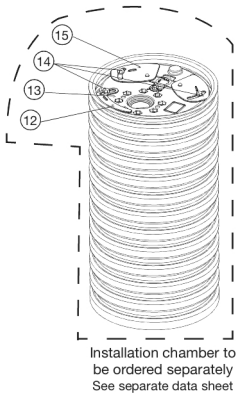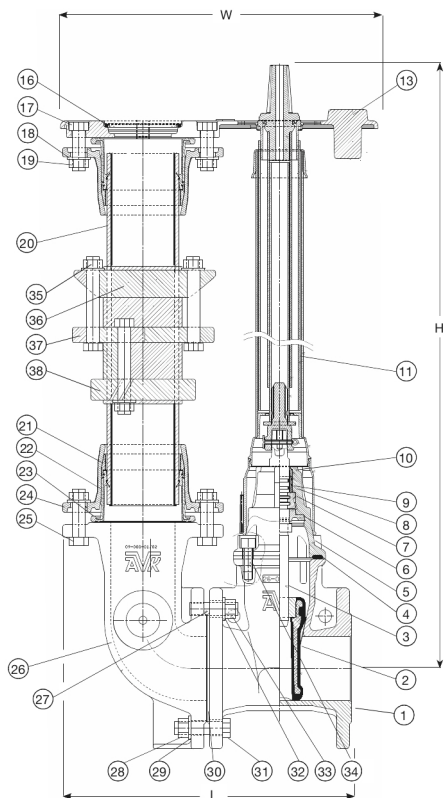

Installation chamber to be ordered separately
See separate data sheet

Komponentlista:

1. Hus	Segjärn GJS-500-7 (GGG-50)	20. Rör	PVC
2. Kil	Vulkaniserad kil med EPDM	21. Klämring	Rostfritt stål
3. Spindel	Rostfritt stål 1.4104 (430F)	22. Krage	PE
4. Ventiltopp packning	EPDM-gummi	23. Läppringstättning	EPDM-gummi
5. Ventiltopp	Segjärn GJS-500-7 (GGG-50)	24. Flänsadapter	Segjärn GJS-500-7 (GGG-50)
6. Manschett	EPDM-gummi	25. Bult	Rostfritt stål A2
7. Kamring	Mässing, DZR CW602N	26. Ankfot	Segjärn GJS-500-7 (GGG-50)
8. Lager	Polyamid	27. Pinbult	Rostfritt stål A2
9. O-ringar	EPDM-gummi	28. Mutter	Rostfritt stål A4
10. Avstrykarring	NBR-gummi	29. Bricka	Rostfritt stål A2
11. Garnityr	Galvaniserat stål	30. Packning	EPDM-gummi
12. Låsplatta	Segjärn GJS-500-7 (GGG-50)	31. Bult	Rostfritt stål A2
13. Platta	Segjärn GJS-500-7 (GGG-50)	32. Bricka	Rostfritt stål A2
14. Bult	Rostfritt stål A2	33. Mutter	Rostfritt stål A4
15. Låsplatta	Segjärn GJS-500-7 (GGG-50)	34. Bult	Rostfritt stål A2
16. O-ring	EPDM-gummi	35. Bult	Rostfritt stål A2
17. Bult	Rostfritt stål A2	36. Flänsadapter	Segjärn GJS-500-7 (GGG-50)
18. Mutter	Rostfritt stål A4	37. Övergångsadapter	Segjärn GJS-500-7 (GGG-50)
19. Bricka	Rostfritt stål A2	38. Flänsadapter	Segjärn GJS-500-7 (GGG-50)

Komponenter kan bytas ut mot likvärdigt material eller material av en högre klass utan meddelande.

Referens nr. och dimensioner:

AVK Nr.	RSK nr.	DN	L	H	W	Vikt
		mm	mm	mm	mm	kg
19-080-02-020011001001	3995859	80	380	950-1390	396	63
19-080-02-030011001001	3995860	80	380	1270-2010	396	74

De konstruktioner, material och specifikationer som anges, kan ändras utan föregående meddelande, som ett led i vår ständiga utveckling av våra produkter.

TELESKOPISK BRANDPOST FÖR INSTALLATION UNDER MARK, PN16

19/02-005

Brandpost med fot. Utloppskopplingar beställs separat

Referens nr. och dimensioner:

AVK Nr.	RSK nr.	DN mm	L mm	H mm	W mm	Vikt kg
19-080-02-040011001001	3995861	80	380	1560-2590	396	83
19-080-02-050011001001	3995862	80	380	1960-3160	396	92
19-080-02-060011001001	3995863	80	380	2760-4960	396	101